



Guia de Instalação Rápida

TK-RP08
H/W: v1.0R

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação do Hardware	2
3. Utilitário de Gerenciamento Web	5
Troubleshooting	8

1. Antes de Iniciar




Conteúdo da Embalagem

- TK-RP08
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM de Utilitários
- Cabo RS-232
- Cabos Ethernet RJ-45
- Suportes para Montagem em Rack
- Cabo de Alimentação

Requisitos de Sistema

- Cabos Ethernet RJ-45
- Equipamentos alimentados por corrente alternada
- Windows 98SE/2000/XP/Vista PC requerido
- TK-IP101 (Opcional)
- Roteador Banda Larga/DSL (exemplo: TW100-S4W1CA)(Opcional)

Aplicação

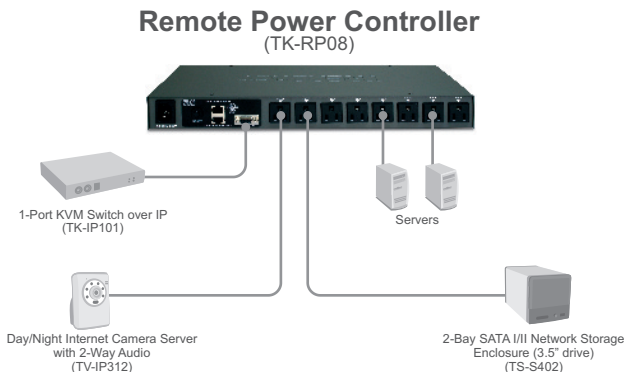

2. Como Instalar


Standalone

1. Conecte o cabo de alimentação fornecido ao TK-RP08 e então a uma tomada elétrica.



Ao TK-RP08

2. Conecte o cabo RS-232 de uma porta serial de seu computador à porta serial do TK-RP08.



Ao PC

3. Conecte seu equipamento alimentado por corrente alternada a uma das oito tomadas do TK-Rp08.



Daisy Chain

Nota: Você pode empilhar (daisy chain) até 16 TS-RP08 juntos, com um máximo de 128 equipamentos alimentados por corrente alternada.

1. Conecte uma das pontas do cabo Ethernet RJ-45 fornecido à porta **Daisy Chain Output** (Saída para Empilhamento) do primeiro TK-Rp08 (master).



2. Conecte a outra ponta do cabo Ethernet RJ-45 à porta **Daisy Chain Input** (Entrada para Empilhamento) do segundo TK-Rp08 (escravo).


3. Se você tem um terceiro TK-RP08, conecte uma das pontas do cabo Ethernet RJ-45 fornecido à porta **Daisy Chain Output** (Saída para Empilhamento) do segundo chaveador KVM. Então conecte a outra ponta do cabo Ethernet RJ-45 à porta **Daisy Chain Input** (Entrada para Empilhamento) do terceiro (escravo) TK-RP08. Repita para cada chaveador adicional.

Montagem em Rack


O Chaveador KVM pode ser montado em um rack EIA tamanho padrão, 19 polegadas, que pode ser posicionado em um armário fechado com outros equipamentos.

Nota: Se você quer montar o switch KVM a um rack EIA 19", instale os suportes para montagem fornecidos às laterais do chaveador KVM, fixe-os com os parafusos fornecidos, e então monte o chaveador KVM ao rack com o hardware fornecido pelo fabricante do rack.

1. Acople os suportes de montagem em ambos os lados do chaveador KVM e fixe-os com os parafusos fornecidos.



2. Posicione cuidadosamente o chaveador KVM no rack. Alinhe o suporte aos furos de parafusos no rack, então use os parafusos fornecidos com o rack para fixar o chaveador KVM.

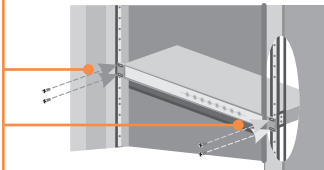

Sua instalação agora está completa.

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para

registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register

Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

LEDs e Botões de Pressionar (Push Buttons)

Current (Corrente)

Indica quanto de corrente está sendo usado. A corrente máxima permitida é de 15 Amper. Se exceder, este LED ficará piscando.

Push Buttons (Botões de Pressionar)

Pressione os botões ligado e desligado da tomada elétrica. Pressione por 2 segundos.

Bank Number (Número do Banco)

Indica a sequência do Chaveador KVM quando empilhado.



ALARM (Alarme)

Quando este LED está em vermelho estável, a tomada não está funcionando adequadamente. Quando este LED está apagado, a tomada está funcionando corretamente. Quando este LED está piscando vermelho, temporizador programado está habilitado para esta porta ou o firmware está sendo atualizado.

ON (Ligado)

Quando este LED está verde, a tomada elétrica está alimentada. Quando este LED está desligado, a tomada não está alimentada.

Gerenciamento e Acesso Local

1. Insira o CD-ROM de Utilitários em seu drive de CD-ROM. Clique **Install Utility** (Instalar Utilitário).




2. Siga as instruções do **InstallShield Wizard** (Assistente de Instalação) e então clique **Finish** (Finalizar).




3. Faça duplo clique no ícone **TRENDnet IP Power Manager** em seu desktop.



4. Clique em **Setting** (Configuração), e então clique em **Connect** (Conectar).




5. Clique OK.



6. Clique o botão de alimentação.



7. Clique OK.



P1: Meu equipamento alimentado por corrente alternada não liga após eu pressionar o botão de alimentação da tomada do TK-RP08. O que devo fazer?

R1: Primeiro, certifique-se de que o cabo de alimentação fornecido está conectado ao TK-RP08 e a uma tomada. Segundo, certifique-se de que o equipamento está adequadamente plugado a uma das tomadas no TK-RP08. Terceiro, certifique-se de pressionar o botão de alimentação (power button) por, pelo menos, dois segundos antes de liberar. Quarto, pressione o botão para re-setar (reset button) o TK-RP08.

P2: Fiz o duplo clique no ícone “IP Power Manager”, mas não consigo fazer a conexão. O que devo fazer?

R2: Primeiro, certifique-se de que o computador está conectado à porta serial do TK-RP08. Segundo, conecte o cabo RS-232 a uma outra porta serial no computador. Terceiro, conecte a um outro computador.

P3: O LED “Alarm” está vermelho. O que devo fazer?

R3: Primeiro, desligue e desconecte o equipamento da tomada correspondente. Pressione por diversas vezes o botão de alimentação (power button) da tomada correspondente. Segundo, pressione o botão de reset (reset button) na parte de trás.

P4: O LED “Current” está piscando. O que devo fazer?

R4: A carga de corrente máxima permitida – 15 Amper – foi excedida. Experimente desligar alguns dispositivos para manter a corrente abaixo de 15 Amper.

P5: Posso utilizar HyperTerminal para configurar o TK-RP08?

R5: Sim, você pode. As configurações de porta devem ser realizadas como mostrado a seguir:

Bits Per Second: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow Control: Hardware

Favor recorrer ao Guia do Usuário no CD-ROM de Utilitários para lista de comandos. Certifique-se de sair do utilitário “IP Power Management Utility” antes.

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao TK-RP08, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

Telephone: +[31] (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA